


Пьезометрический график от «Кот.№21» до «МБДОУ ДС №43 Корп1,ввод2»

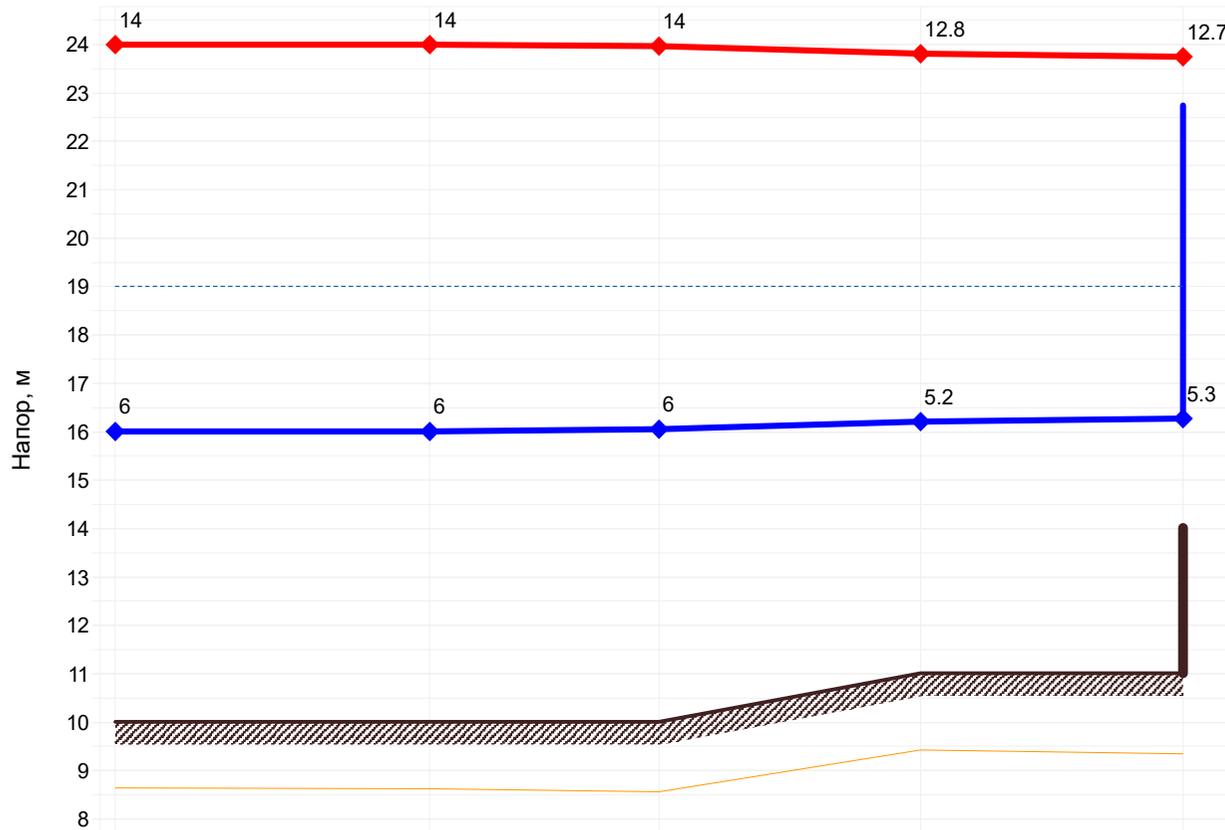

Наименование узла	Кот.№21	τ1	τ2	τ3	МБДОУ ДС №43 Корп1,ввод2
Геодезическая высота, м	10	10	10	11	11
Располагаемый напор, м	8	7.989	7.913	7.595	7.48
Длина участка, м	1.5	25.2	37	18.9	
Диаметр участка, м	0.07	0.07	0.05	0.05	
Потери напора в ПТ, м	0.005	0.038	0.159	0.057	
Потери напора в ОТ, м	0.005	0.038	0.159	0.057	
Скорость воды в ПТ, м/с	0.234	0.234	0.325	0.267	
Скорость воды в ОТ, м/с	-0.234	-0.234	-0.325	-0.267	
Уд. линейные потери в ПТ, мм/м	1.385	1.385	4.128	2.806	
Уд. линейные потери в ОТ, мм/м	1.385	1.385	4.128	2.806	
Расход в ПТ, т/ч	3.16	3.16	2.24	1.84	
Расход в ОТ, т/ч	-3.16	-3.16	-2.24	-1.84	